

### Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

<b>Datum keuring:</b> 08/07/2016	<b>Inspecteur:</b> Jurgen Goethals	<b>Mentor:</b>	<b>Installateur:</b> -
Datum verslag: 08/07/2016	B.T.W. nr.:-		IK. nr.:-
Merk en type meettoestel: Fluke 1653B	Serie Nr.: 2577017		Toestel mag gebruikt worden tot: 04/01/2017

#### Plaats van het onderzoek:

Straatnaam	Kruierslaan
Huisnummer	3 b 29
Postcode	8420
Gemeente	De Haan
Type	woning

#### Eigenaar:

Naam	-
Straatnaam	-
Huisnummer	-
Postcode	-
Gemeente	-

EAN : 54

Teller Nr. : 5476827

<b>Aard onderzoek:</b>	Verzware van een huishoudelijke installatie van voor 1981 volgens AREI artikels 276, 278 en 86.		
Netbeheerder:	Spanning: 1~230V	Meter / bord verbinding: 10 mm <sup>2</sup>	Max beveiliging: 32 A
Aantal borden: 1	Aantal kringen: 5	Aardelektrode: Pen pen weerstand: 15 $\Omega$	Isolatie: 0.7 M $\Omega$

#### DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

I $\Delta$	In	I $\Delta$ t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
30 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	5	ok	ok
mA	A			-	-	-
mA	A			-	-	-

#### BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Bescherming			Sectie	Aantal kringen	Bescherming			Sectie
	Curve	IN	P			Curve	IN	P	
zie schema				mm <sup>2</sup>				mm <sup>2</sup>	
				mm <sup>2</sup>				mm <sup>2</sup>	
				mm <sup>2</sup>				mm <sup>2</sup>	
				mm <sup>2</sup>				mm <sup>2</sup>	

<b>Visueel nazicht (algemeen)</b>	<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	<b>Directe aanraking</b>	<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	<b>Indirecte aanraking</b>	<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK
<b>Aansluitingen</b>	<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	<b>Correcte schema's</b>	<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	<b>schema in bijlage door Aceg vzw</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Equipotentiale verbindingen</b>	<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK <input type="radio"/> niet van toepassing <input type="radio"/> in afwachting				
<b>Continuïteit</b>	<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	<b>Verlichting / toestellen</b>	<input type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	<input checked="" type="radio"/> NVT	

#### OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.  
schema zie verslag 52880

**CONCLUSIE**

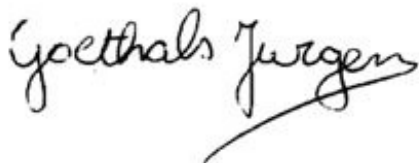
- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.** De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 07/07/2041
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.** Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

De inspecteur Jurgen Goethals


**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI**

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

**Kwaliteit**

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.